



Rep. N. M8/2024 VULCANO

VULCANO

BOLLETTINO MENSILE

MESE DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024

(data emissione 03/09/2024)

1. SINTESI STATO DI ATTIVITA'

Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia:

- 1) Temperatura delle fumarole crateriche:** Le temperature di emissione delle fumarole risultano stabili ed il settore a rilascio diffusivo presenta valori di degassamento decisamente anomali.
- 2) Flusso di CO₂ in area craterica:** I valori di flusso di CO₂ mostrano valori mensili anomali intorno ai 16080 g/m²/giorno nel mese di agosto.
- 3) Flusso SO₂ in area craterica:** Flusso di SO₂ su un livello medio
- 4) Geochimica dei gas fumarolici:** Le concentrazioni di CO₂ delle fumarole crateriche si attestano intorno al 18-20 mol% confrontabili a quelli del mese precedente.
- 5) Flusso di CO₂ alla base del cono di La Fossa e nell'area di Vulcano Porto:** I valori nel sito Rimessa permangono elevati. Al C.Sicilia si osserva un trend in crescita. Nei siti di Palizzi e Faraglione non si osservano variazioni significative.
- 6) Geochimica degli acquiferi termali:** : Nel pozzo C. Sicilia le temperature sono stabili su valori elevati e la conducibilità in lieve diminuzione
Nel pozzo Bambara non ci sono variazioni di rilievo.
- 7) Sismicità locale:** Basso tasso di accadimento della microsismicità locale.
- 8) Sismicità regionale:** Modesta attività sismica regionale.
- 9) Deformazioni - GNSS:** Nessuna variazione significativa da segnalare.

10) Deformazioni - Clinometria: Nessuna variazione significativa da segnalare.

11) Gravimetria: Non sono state registrate variazioni significative.

2. SCENARI ATTESI

Vulcano in quiescenza con attività eruttiva assente con emissioni di gas dalle fumarole crateriche e dalle aree esterne al cratere, eventualmente accompagnata: da diffusione di gas tossici nei settori di emissione delle fumarole; accumuli di gas (soprattutto CO₂ e H₂S) in prossimità delle zone di emissione a mare, in zone sottovento, topograficamente ribassate o in luoghi chiusi; flussi di fango e detriti o inondazioni innescati da precipitazioni intense lungo i versanti del cono di La Fossa.

N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari sopra descritti. Si sottolinea che, per le loro intrinseche e peculiari caratteristiche, alcune fenomenologie vulcaniche possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo.

3. TEMPERATURA DELLE FUMAROLE CRATERICHE

Rete Geochimica Vulcano

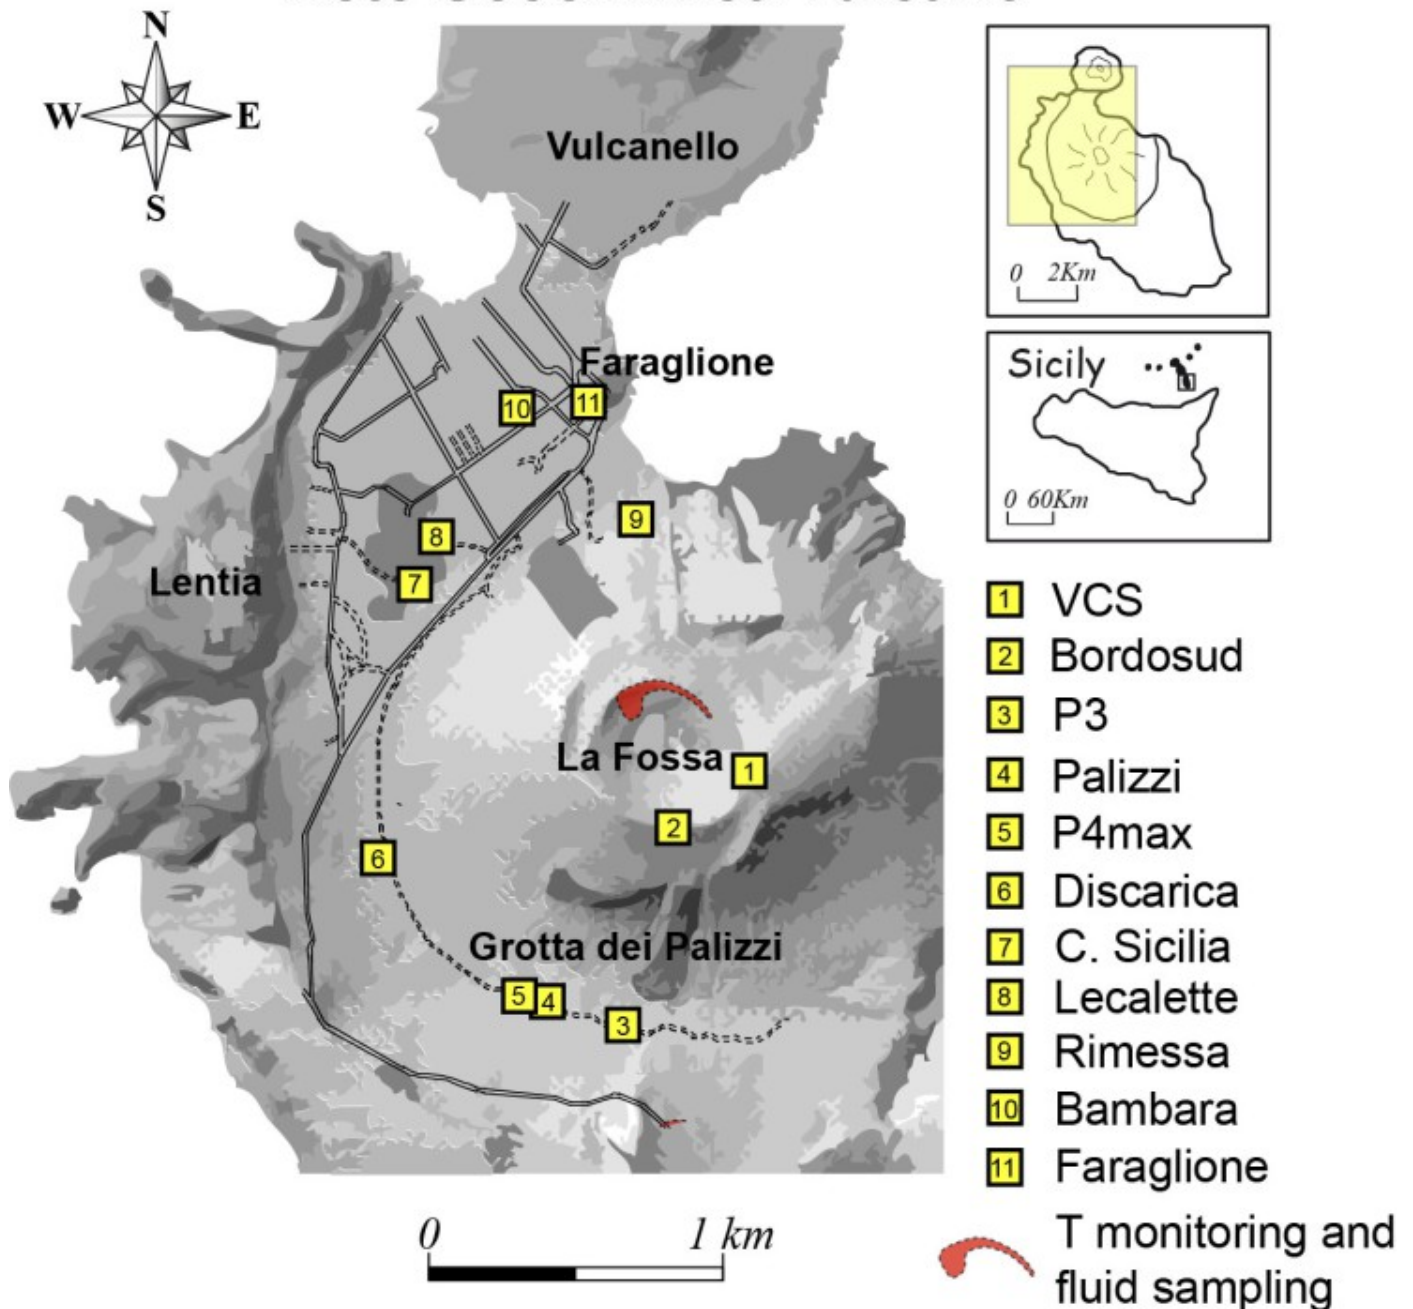


Fig. 3.1 Ubicazione delle stazioni per la misura del flusso di CO₂ dai suoli, dei parametri chimico-fisici negli acquiferi termali, delle temperature di emissione, come indicato in legenda. Il settore evidenziato in rosso include le principali fumarole di alta temperatura (F0, F11, F5, F5AT e FA) e i siti di monitoraggio termico (F5; F5AT1; F5AT2; Versante interno).

Le temperature di emissione delle fumarole risultano stabili ed il settore a rilascio diffusivo presenta valori di degassamento decisamente anomali.

- Nel settore a trasporto prevalentemente convettivo (fumarole), il più recente valore di riferimento delle temperature di emissione è 326 °C.
- Nel settore a trasporto diffusivo le temperature lungo il profilo di suolo appaiono in leggera diminuzione. I valori di flusso rientrano nell'intervallo compreso fra 74 e 52 w/m², ed il flusso di calore diffusivo è rimasto ben al di sopra della soglia di background.

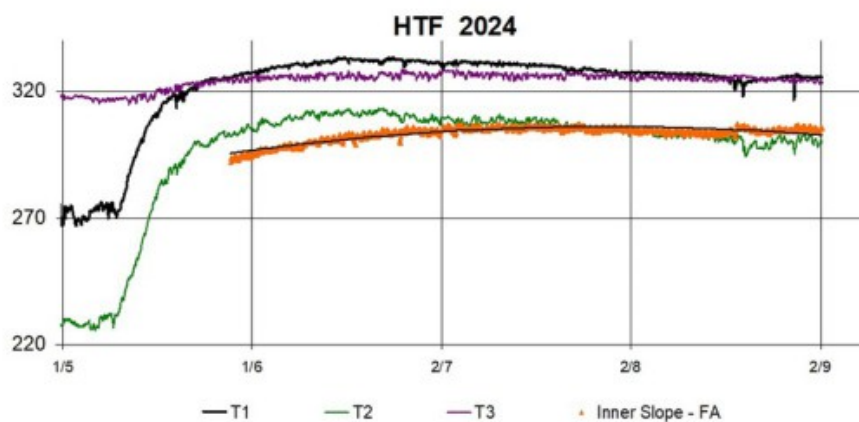



Fig. 3.2 Serie temporale dei valori di temperatura (°C) misurati in continuo nelle fumarole site sull'orlo del versante nord del cono La Fossa (T1 e T2, fumarola F5AT; T3, fumarola F5).

4. FLUSSO DI CO2 IN AREA CRATERICA

I dati di flusso di CO₂ della stazione VCS continuano il loro trend in aumento iniziato il primi di maggio del 2024 mostrando valori fino a 18240 g/m²/giorno al 31 agosto 2024. La media mensile del mese di agosto si attesta su 16081 g/m²/giorno.

VCS – CO₂ Flux – 1 Year

FROM: 2023-09-03 – TO: 2024-09-03 | Last Week Average: 15050.25 g/m²/day

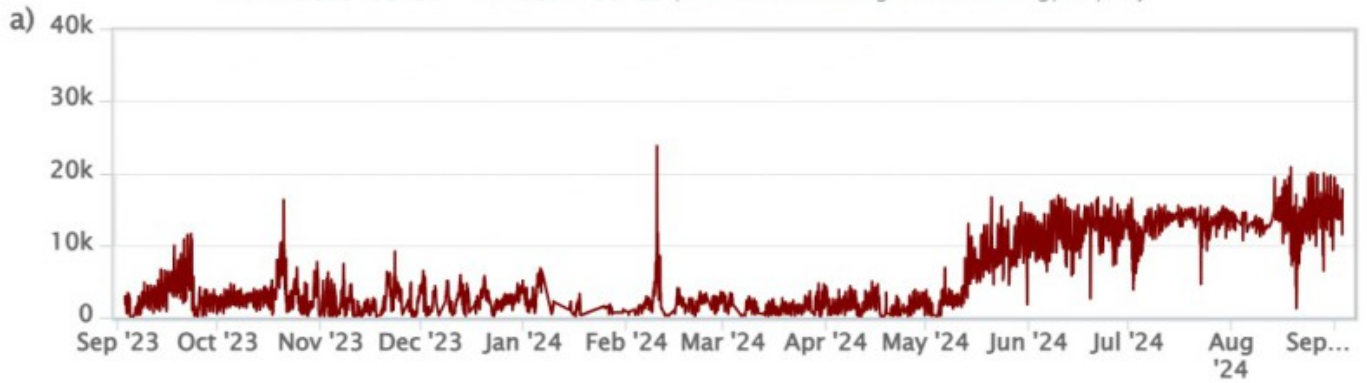

VCS – CO₂ Flux – 3 Years

FROM: 2023-09-03 – TO: 2024-09-03



Fig. 4.1 *Registrazione automatica del flusso di CO₂ emesso dal suolo nella stazione VSCS.*

5. FLUSSO SO₂ IN AREA CRATERICA

Il flusso di SO₂ medio-giornaliero nel corso dell'ultimo mese ha indicato una stabilità su un livello medio

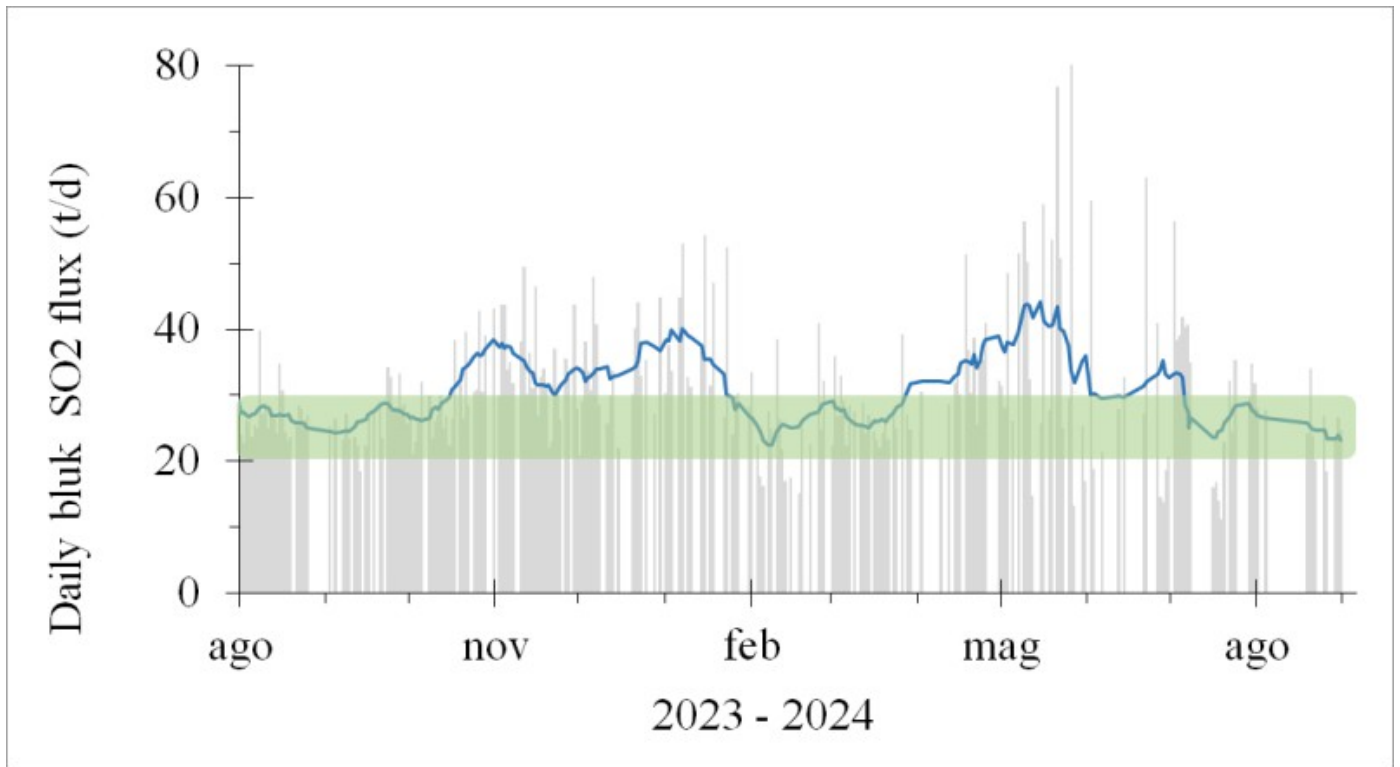


Fig. 5.1 *Il flusso di SO₂ medio-giornaliero e medio-settimanale (rispettivamente, barra grigia e linea blu) emesso dal campo fumarolico craterico di Vulcano nel corso dell'ultimo anno.*

6. GEOCHIMICA DEI GAS FUMAROLICI

Dal punto di vista compositivo, le fumarole di alta temperatura, campionate il giorno 1 agosto, hanno mostrato valori della concentrazione di CO₂ (gas indicativo del contributo magmatico nel vapore fumarolico) confrontabili a quelli del mese precedente, tra 18 e 20 mol%.

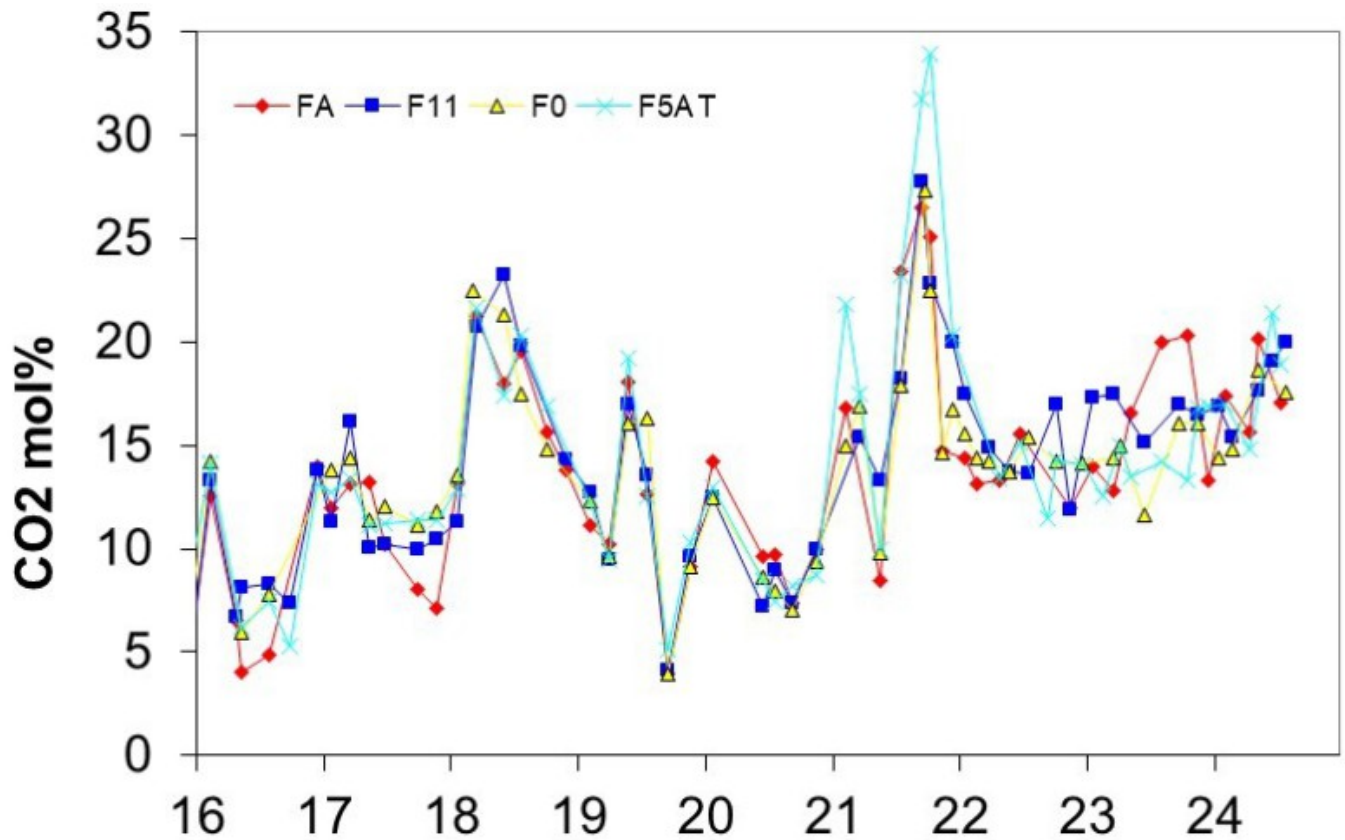


Fig. 6.1 Concentrazione di CO₂ nelle fumarole crateriche

7. FLUSSO DI CO₂ ALLA BASE DEL CONO DI LA FOSSA E NELL'AREA DI VULCANO PORTO

Nel sito di Rimessa l'aumento segnalato il mese scorso si è stabilizzato su valori alti. Un trend in aumento si osserva anche al C.Sicilia. Nel sito di Palizzi e Faraglione non si osservano variazioni significative.

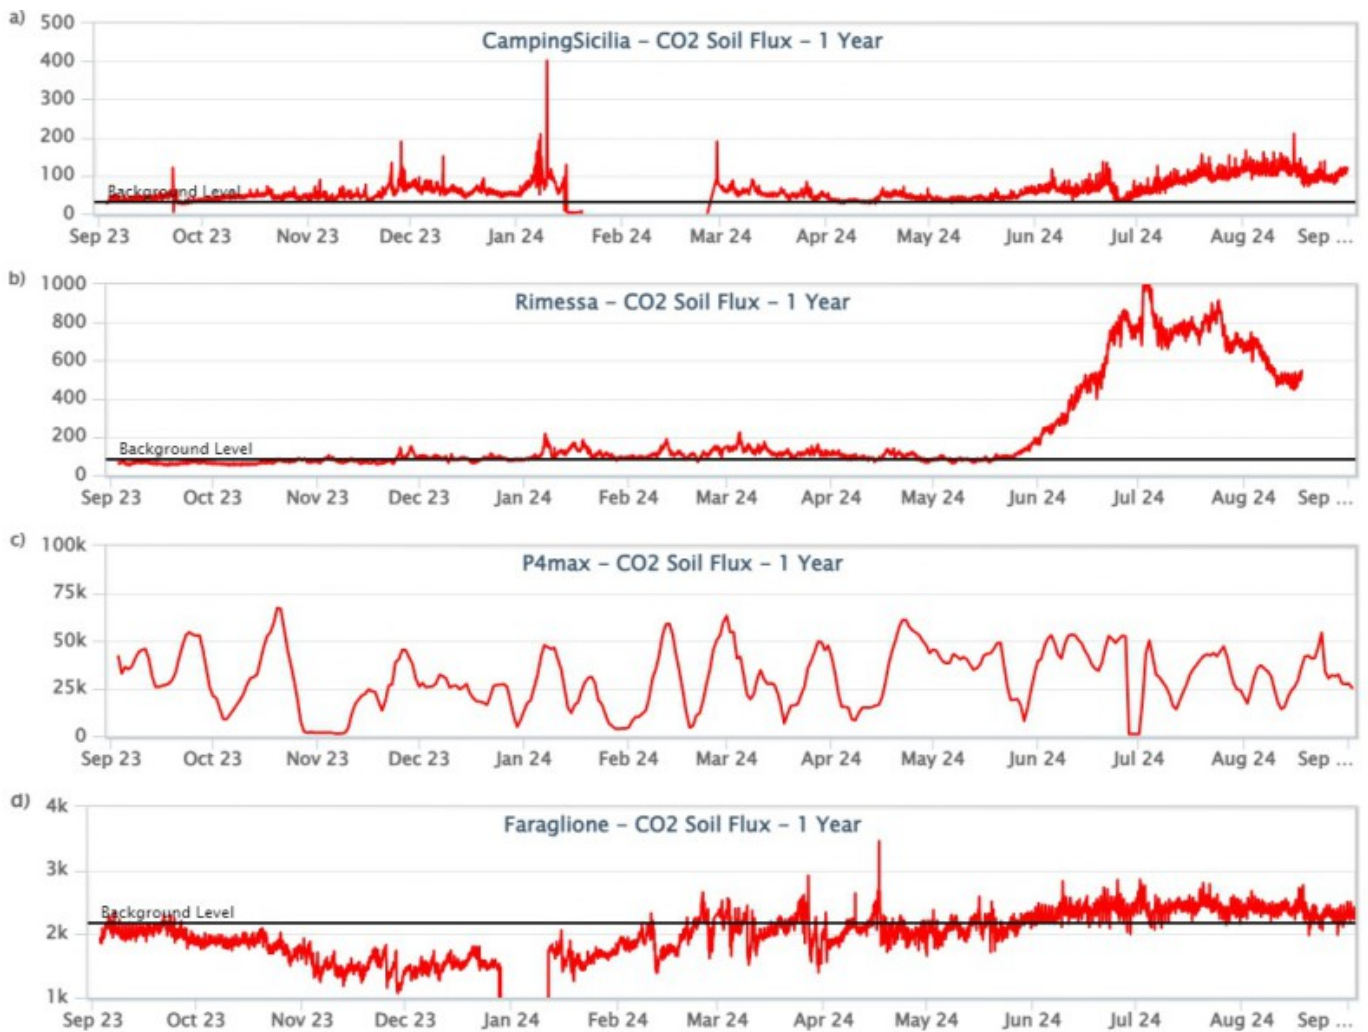



Fig. 7.1 Record temporale del flusso di CO₂ (in g/m²/day) emesso dai suoli registrato nei siti di C. Sicilia, Rimessa, P4max e Faraglione.

8. GEOCHIMICA DEGLI ACQUIFERI TERMALI

Nel Pozzo Camping Sicilia le temperature si sono stabilizzate su valori alti (53,2°C) durante tutto il mese di Agosto. I valori di conducibilità continuano un trend in leggero decremento.

CampingSicilia – Water Temperature – 1 Year

FROM: 2023-09-03 – TO: 2024-09-03 | Last Value: 53.27 °C

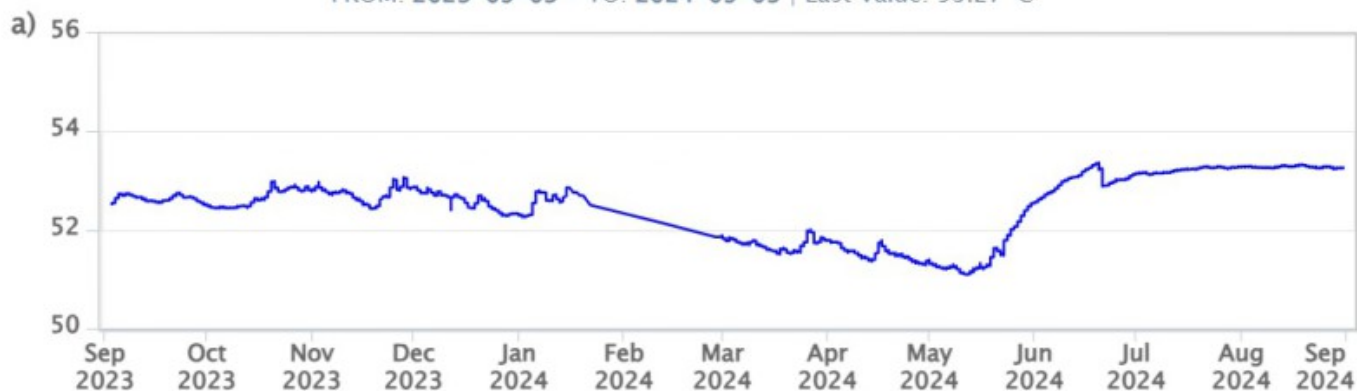

CampingSicilia – Water Conductivity 20°C – 1 Year

FROM: 2023-09-03 – TO: 2024-09-03 | Last Value: 1.58 mS/cm

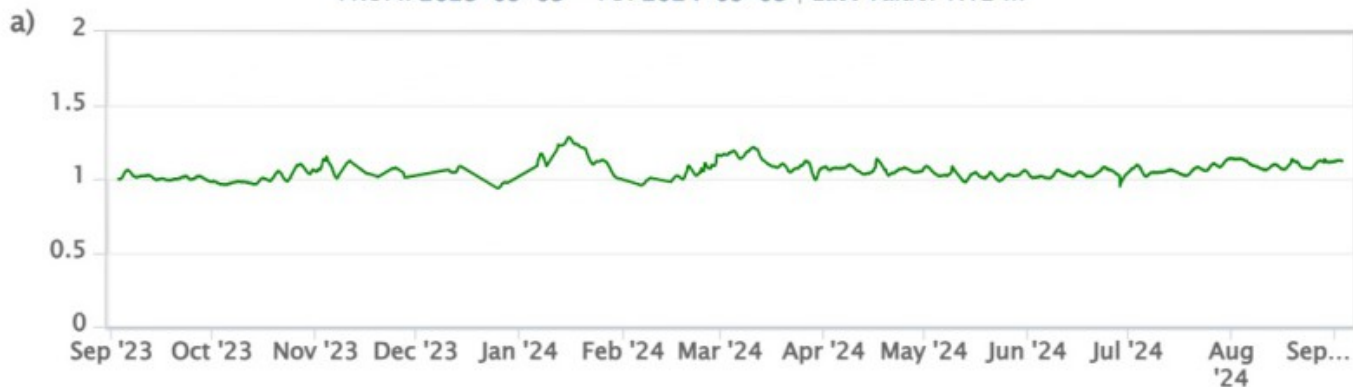


Fig. 8.1 Dati di temperatura e conducibilità a 20°C, acquisiti in continuo nel pozzo Camping Sicilia.

Nel pozzo bambara i valori di livello sono pressoché costanti mentre si osserva un trend in diminuzione nei valori della conducibilità durante tutto il mese di Agosto.

Bambara – Water Level – 1 Year

FROM: 2023-09-03 – TO: 2024-09-03 | Last Value: 1.12 m



Bambara – Water Conductivity 20°C – 1 Year


FROM: 2019-09-03 – TO: 2024-09-03 | Max Registered Value: 1.50 mS/cm



Fig. 8.2 Dati di livello e conducibilità riferita a 20°C, acquisiti in automatico nel pozzo Bambara.


9. SISMICITÀ LOCALE

Nella corso del mese di Agosto 2024 la frequenza di accadimento delle micrososse sia con il picco spettrale maggiore di 1 Hz (Fig. 9.1), che minore di 1 Hz (principalmente VLP; Fig. 9.2) si è mantenuta bassa.

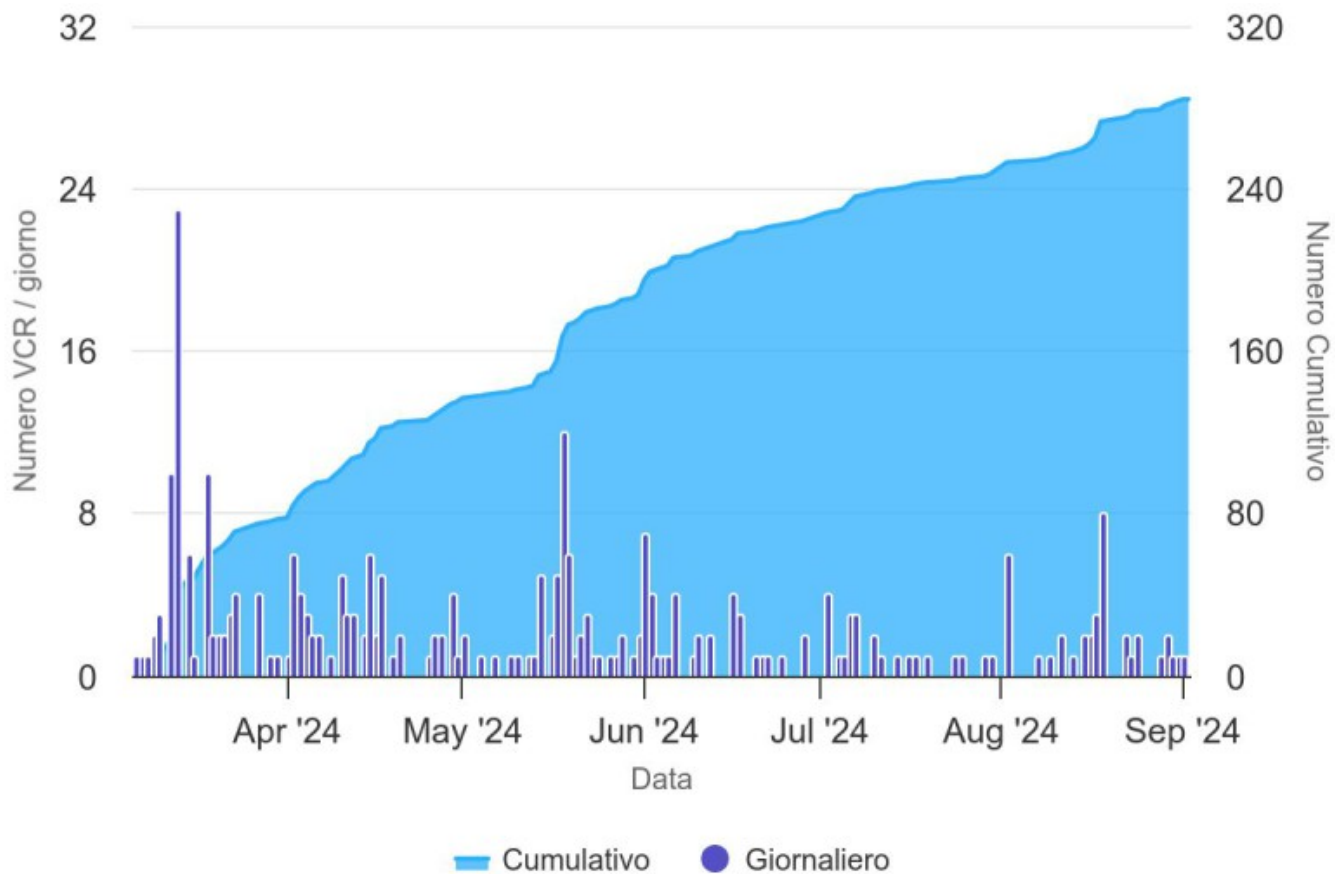

Highcharts.com

Fig. 9.1 *Frequenza giornaliera e numero cumulativo delle micrososse locali con frequenza di picco compresa tra 1 e 30 Hz, negli ultimi 180 giorni.*

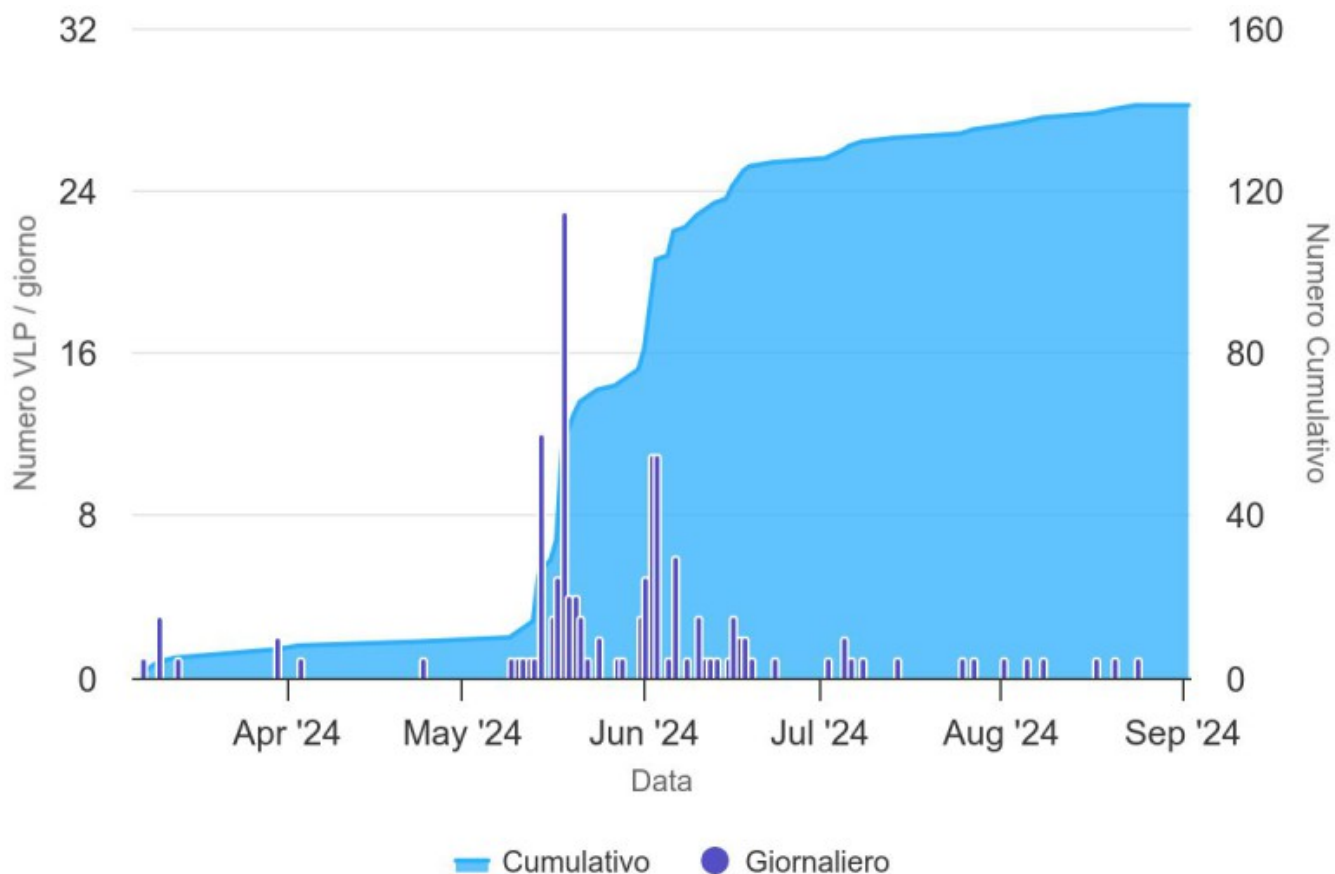

Highcharts.com

Fig. 9.2 *Frequenza giornaliera e numero cumulativo delle micrososse locali con frequenza di picco minore di 1 Hz (principalmente eventi VLP), negli ultimi 180 giorni.*

10. SISMICITÀ REGIONALE

Nel periodo in oggetto la sismicità regionale è risultata confrontabile rispetto al periodo precedente (Fig. 10.1). In particolare, sono stati registrati due terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 1.0 ($M_{max}=2.0$) localizzati nel settore occidentale del Porto di Ponente di Vulcano e dell'isola di Lipari ad una profondità compresa tra circa 5 e 8 km (Figg. 10.2 e 10.3).

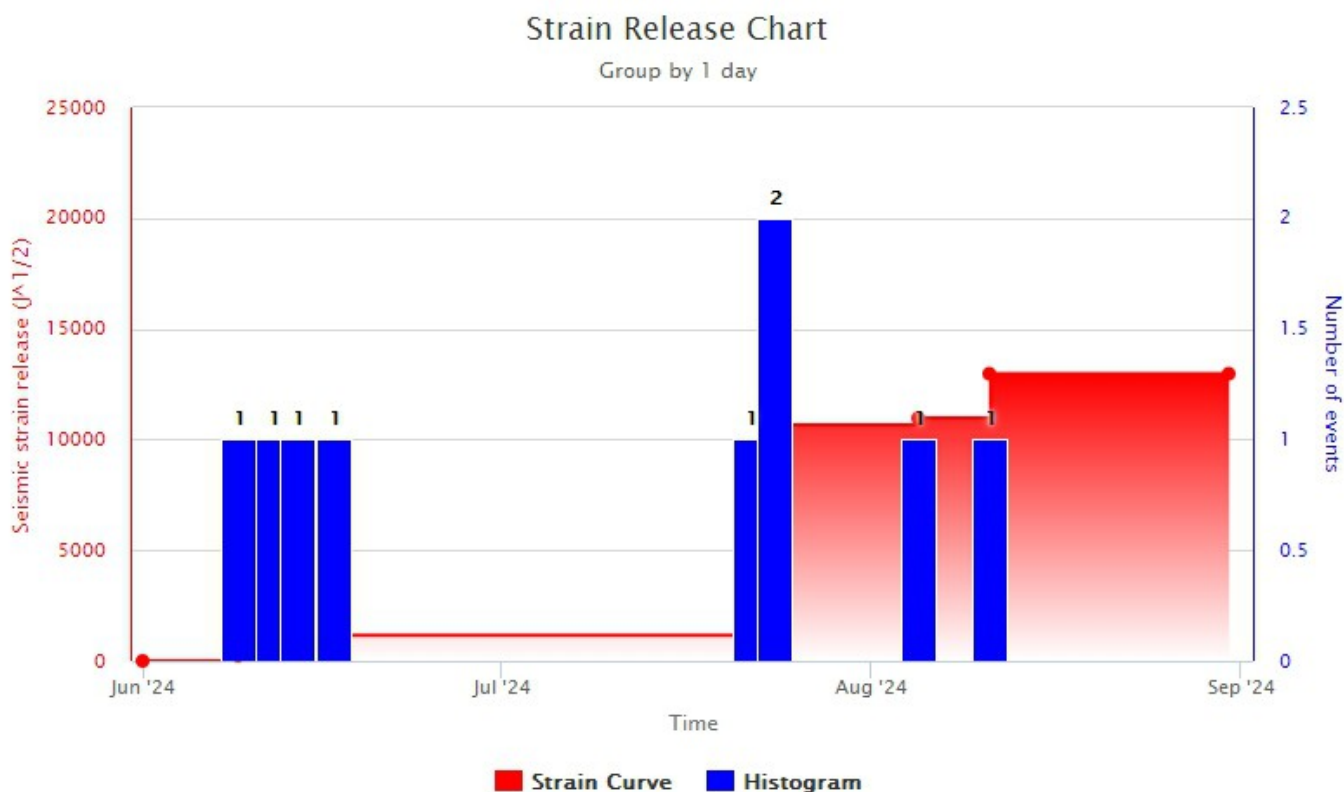


Fig. 10.1 *Frequenza giornaliera di accadimento e curva cumulativa del rilascio di strain sismico dei terremoti con ML maggiore o uguale a 1.0 localizzati negli ultimi 3 mesi nell'area di Vulcano.*

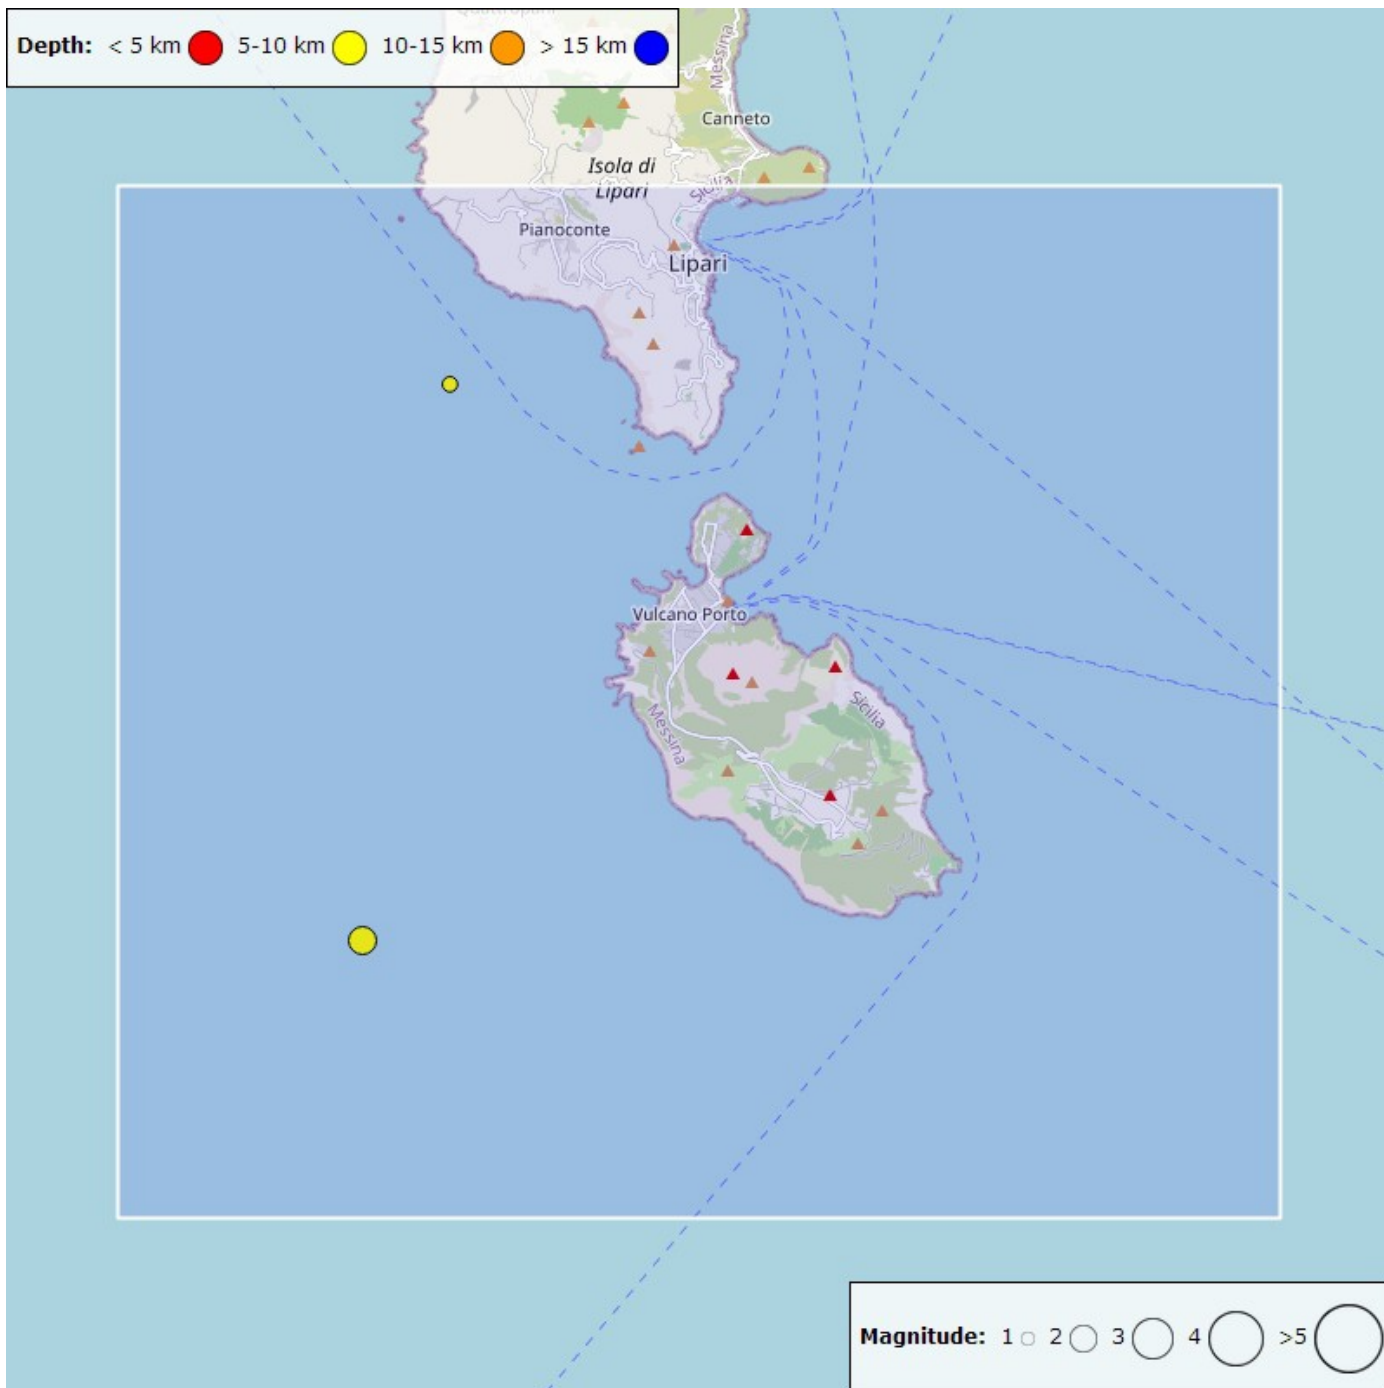


Fig. 10.2 Mappa epicentrale dei terremoti con ML maggiore o uguale a 1.0 localizzati nell'ultimo mese nell'area di Vulcano (riquadro azzurro).

Tabella. 10.1 - Tabella dei terremoti con ML \geq 1

DateTime	ML	Prof. (km)	Area epicentrale
05/08/2024 22:19	1.1	5.1	5.0 km W from Lipari (ME)
11/08/2024 17:35	2.0	9.3	8.6 km SW from Porto di Ponente (Vulcano) (ME)

11. DEFORMAZIONI - GNSS

Nessuna variazione significativa da segnalare alle stazioni GNSS ad alta frequenza.

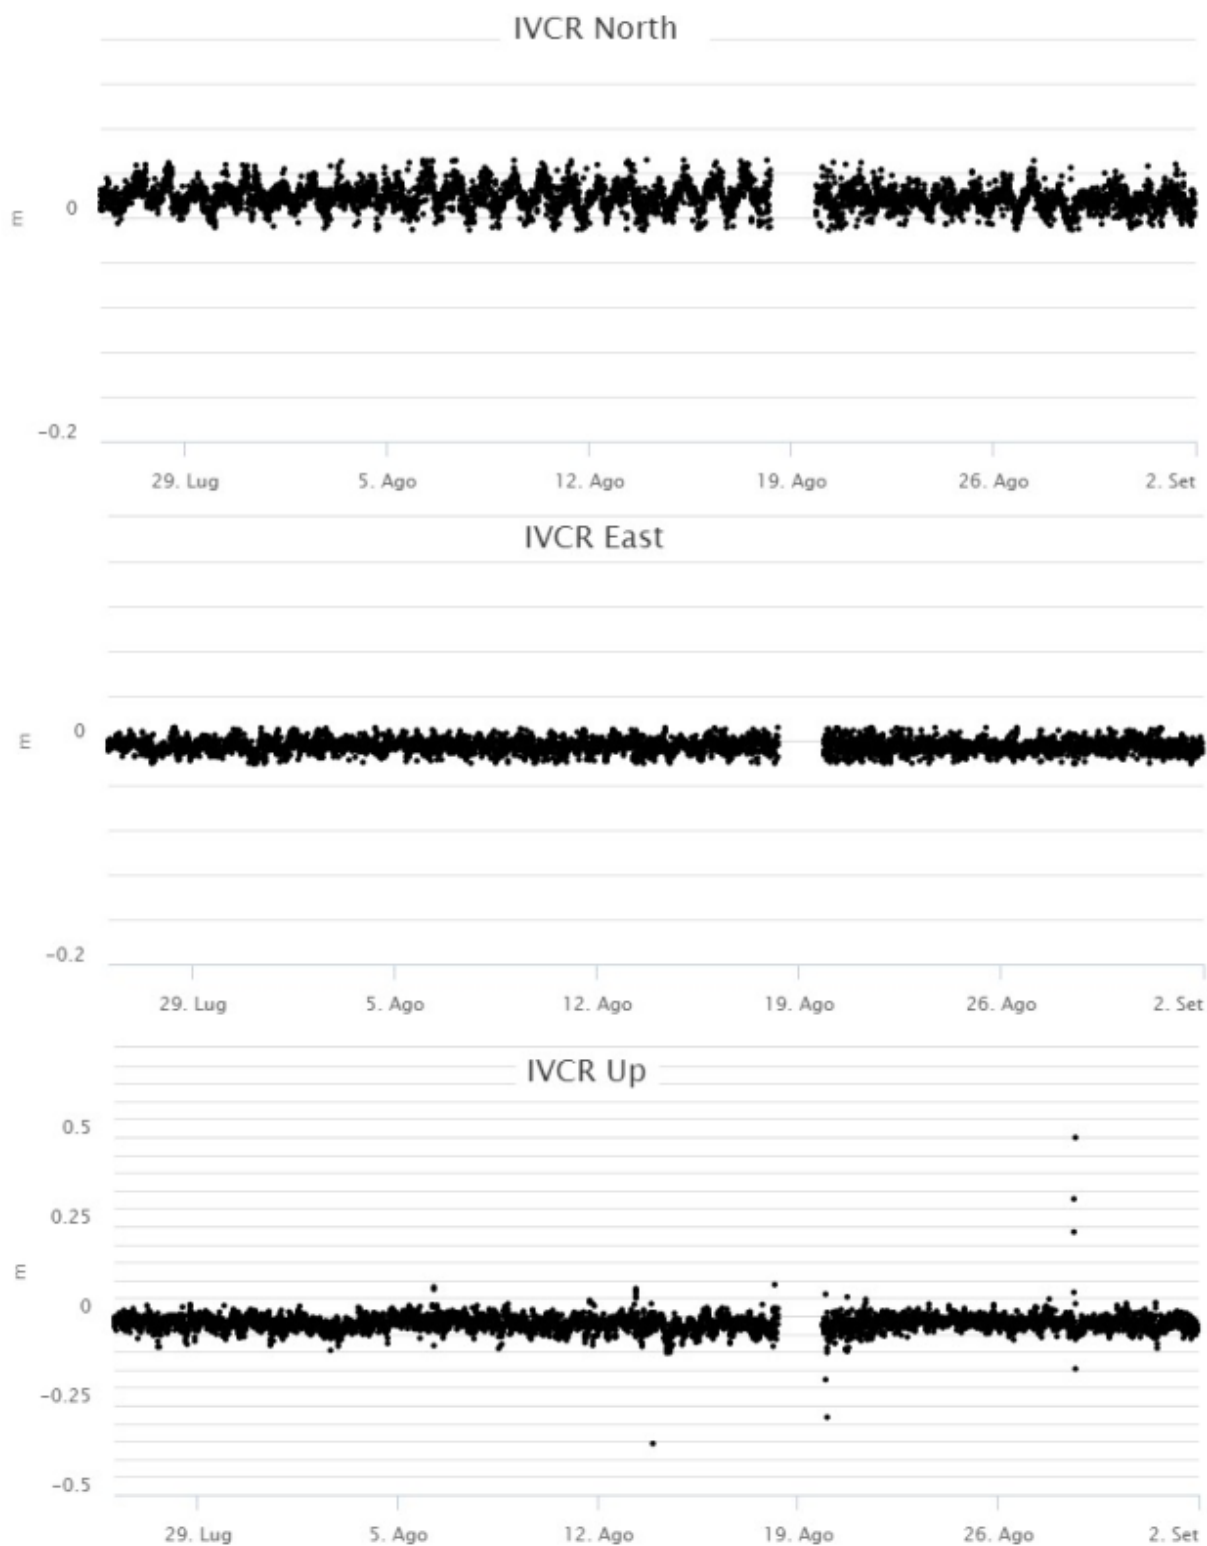


Fig. 11.1 Serie temporali della variazioni orizzontali e di quota della stazione di Vulcano Cratere (IVCR)

12. DEFORMAZIONI - CLINOMETRIA

Non si registrano variazioni significative alle stazioni clinometriche.

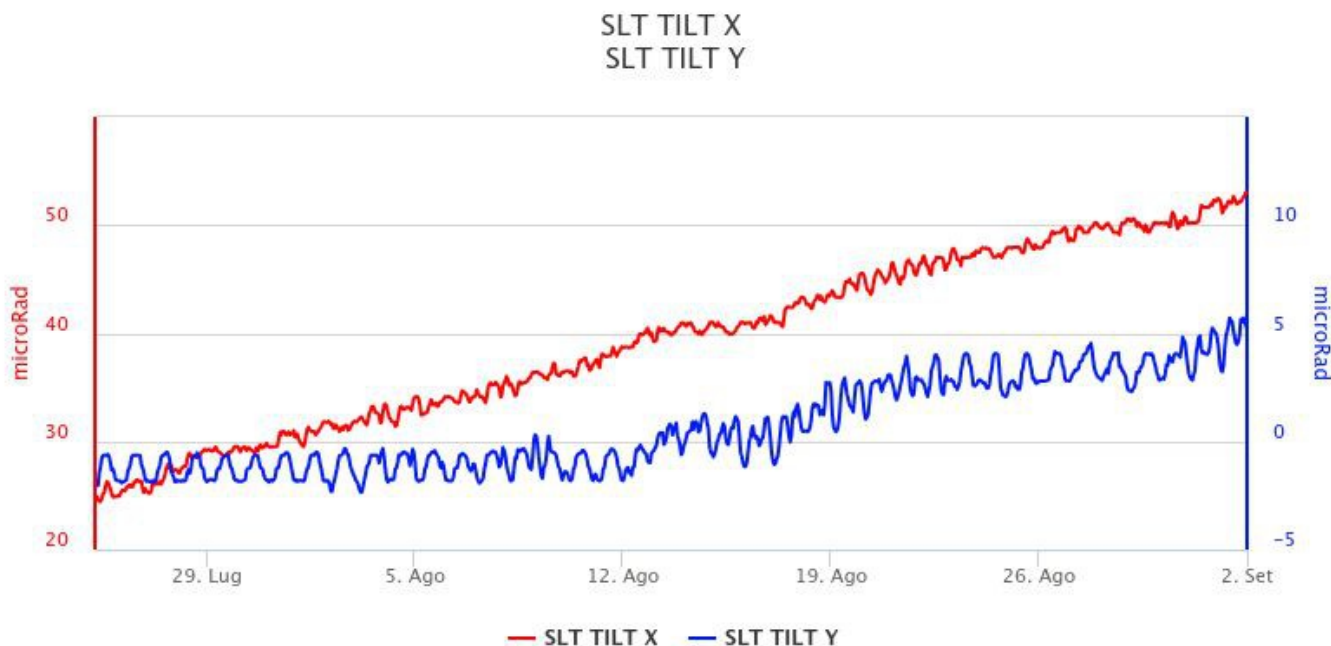


Fig. 12.1 Serie temporali delle componenti X (radiale) e Y (tangenziale) alla stazione di Sotyto Lentia (SLT).

13. GRAVIMETRIA

Il segnale gravimetrico registrato nel periodo 05 – 26 agosto 2024 nella stazione VPORT non mostra variazioni significative del campo di gravità di medio-lungo periodo (Fig. 13.1).



Fig. 13.1 Segnale gravimetrico registrato nella stazione VPORT dalle 18:00 UTC del 05 alle 19:00 UTC del 26 agosto 2024. Il segnale è mediato al minuto. I dati sono corretti per gli effetti della marea terrestre e della deriva strumentale.

Responsabilità e proprietà dei dati.

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L.381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate nella convenzione biennale attuativa per le attività di servizio in esecuzione dell'Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'INGV (Periodo 2022-2025), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato Tecnico del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio

gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento.

L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalle stesse decisioni. La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV.

La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.